


MONOBLOCK WÄRMEPUMPE R290 - INNENEINHEIT 40kW

ELEKTRISCHER ANSCHLUSSPLAN

1. AH: elektrische Zusatzheizung
HWTBH: Warmwassertank-Zusatzheizung
HBH: Heizungszusatzheizung
2. PUMPO: Umwälzpumpe im Hydrokasten
PUMPO 1: Umwälzpumpe für Heiz-/Kühlkreislauf 1
PUMPO 2: Umwälzpumpe Heiz-/Kühlkreislauf 2
PUMPO 2: Umwälzpumpe für das Warmwasser-Sanitärsystem
3. MV1&MV2
MV1: Mischventil für Heiz-/Kühlkreislauf 1, 24V
DC Leistung, 0~10V Signal
MV2: Mischventil für den Heiz-/Kühlkreislauf 2, 24V
DC-Leistung, 0~10V-Signal
4. Kommunikation
Klemme für AB-Kabel auf der Rückseite des WinCE-Reglers
7" WinCE: A an A1; B an B1; GND an GND

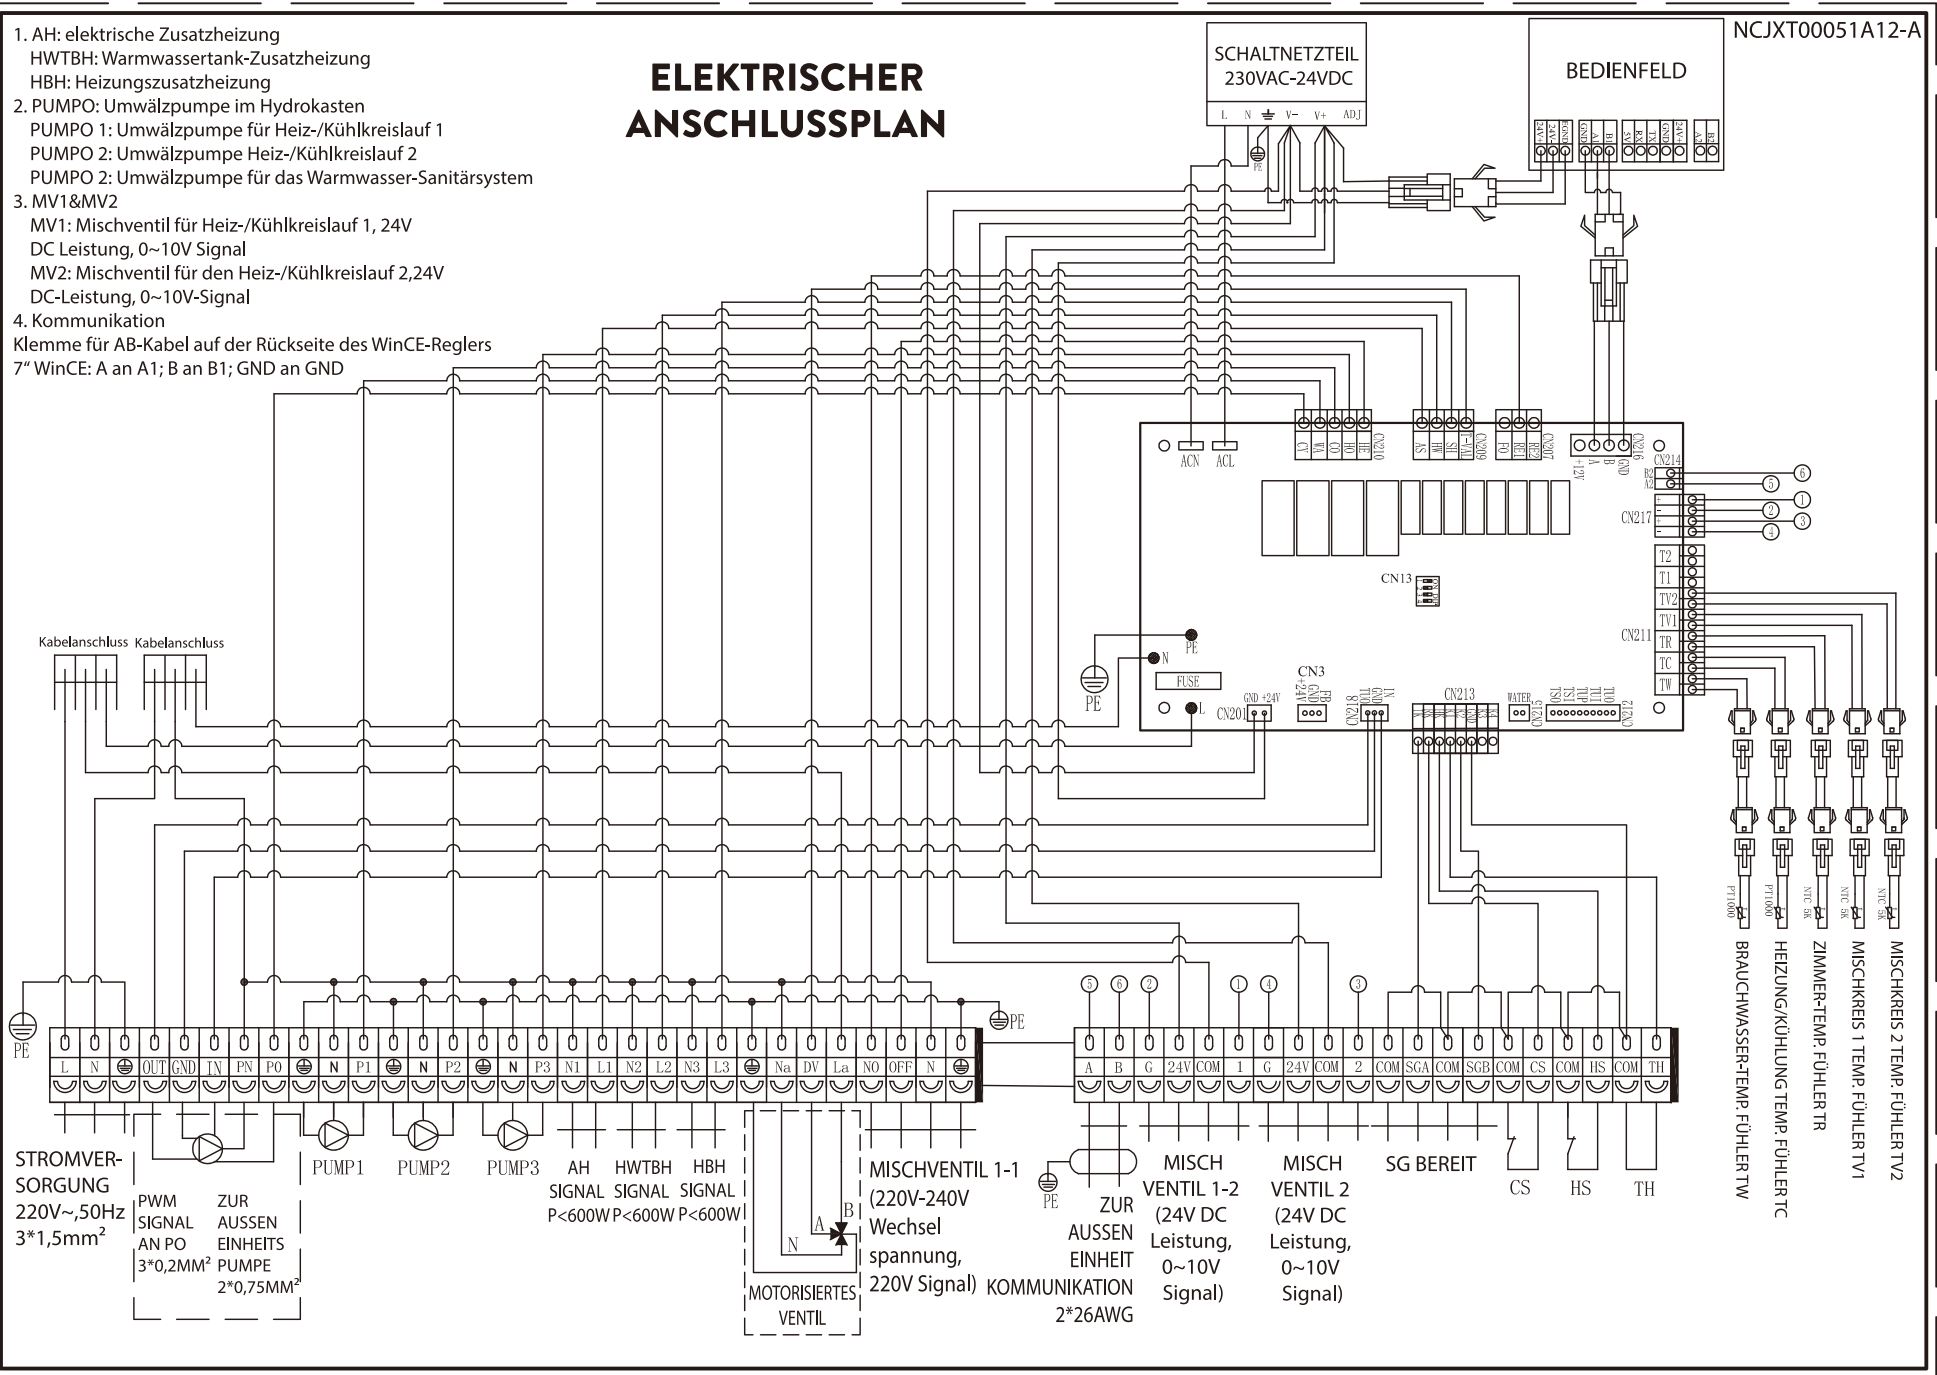

STROMVERSORGUNG
220V~50Hz
3*1,5mm²

PWM SIGNAL AN PO
ZUR AUSSEN EINHEITS PUMPE
2*0,75MM²

PUMP1 PUMP2 PUMP3
SIGNAL SIGNAL SIGNAL
P<600W P<600W P<600W

MISCHVENTIL 1-1
(220V-240V Wechselspannung, 220V Signal)
MOTORISIERTES VENTIL

MISCH VENTIL 1-2
(24V DC Leistung, 0~10V Signal)
ZUR AUSSEN EINHEIT KOMMUNIKATION
2*26AWG

MISCH VENTIL 2
(24V DC Leistung, 0~10V Signal)

SG BEREIT CS HS TH

BRAUCHWASSER-TEMP. FÜHLER TW
HEIZUNG/KÜHLUNG TEMP. FÜHLER TC
ZIMMER-TEMP. FÜHLER TR
MISCHKREIS 1 TEMP. FÜHLER TV1
MISCHKREIS 2 TEMP. FÜHLER TV2

VORSICHT! Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die tatsächlichen technischen Daten des Geräts entnehmen Sie bitte den auf dem Gerät angebrachten Spezifikationsetiketten.